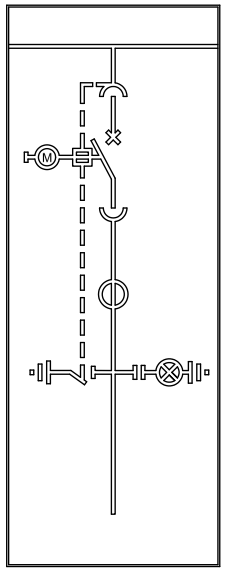

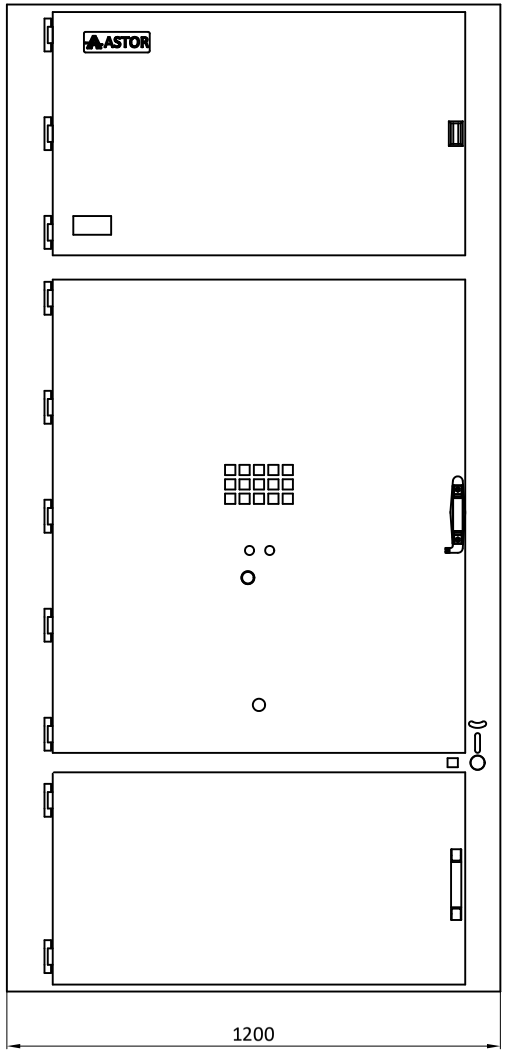

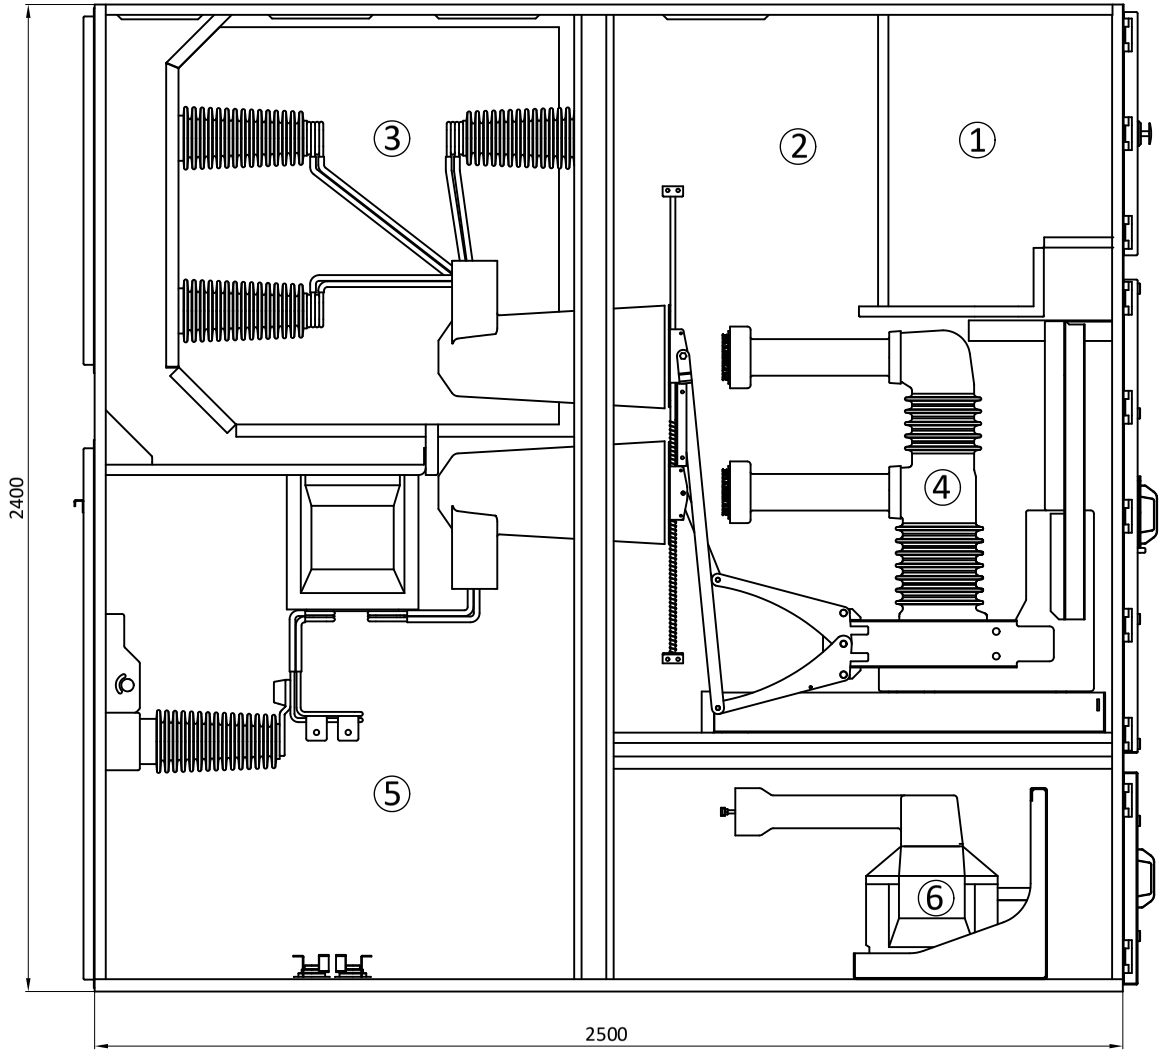

Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

① RÖLE VE KUMANDA BÖLMESİ
LOW VOLTAGE COMPARTMENT

② KESİCİ BÖLMESİ
CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT

③ ANA BARA BÖLMESİ
BUSBAR COMPARTMENT

④ 2500 A VAKUM KESİCİ
2500 A VACUUM CIRCUIT BREAKER

⑤ KABLO BÖLMESİ
CABLE COMPARTMENT

⑥ GERİLİM TRAFOSU ARABASI
VOLTAGE TRANSFORMER TRUCK

App./Onay				Toleransı verilmeyen ölcüler için: DIN 7168-f	ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş www.astoras.com.tr
Checked /Kontrol					
Drawn/Çizen					
	Adı Soyadı/Name Surname	Tarih/Date	İmza/Sign		
	Malzeme/Material	Kaplama/Coat:		Renk/Color:	Parça Adı/Part Name: GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ / INCOMING - OUTGOING SW. WITH VT — A3
SERTLIK/ HARDNER:		Sac Kalın./ Sheet Thic.: mm		Adet/Tk. Qty/Ass.:	
ÖLÇEK/SCALE 1:1	Kontrol ölçüleri/ Control Dimensions	Weight/ Ağırlık: gr(3D)		SHEET 1 OF 1	STOK NO: MCL40-0204