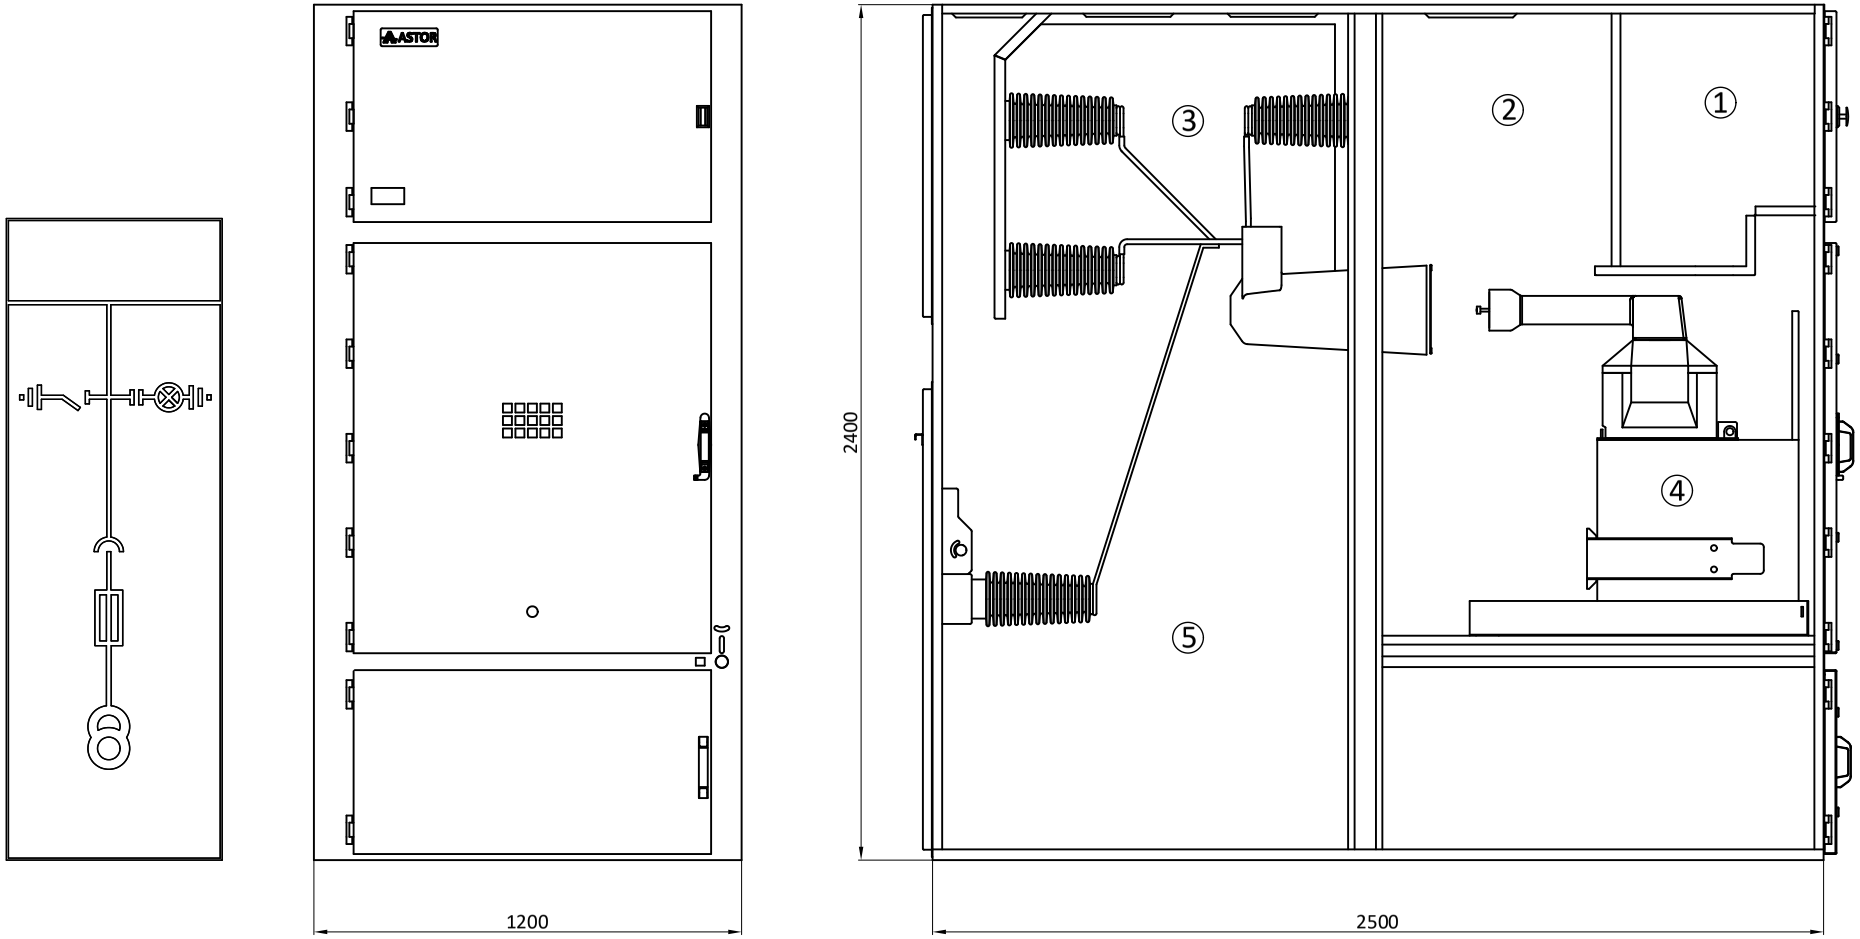

Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

① - RÖLE VE KUMANDA BÖLMESİ
LOW VOLTAGE COMPARTMENT

② - GT ARABA BÖLMESİ
VT TRUCK COMPARTMENT

③ - ANA BARA BÖLMESİ
BUSBAR COMPARTMENT

④ - GERİLİM TRAFOSU ARABASI
VOLTAGE TRANSFORMER TRUCK

⑤ - KABLO BÖLMESİ
CABLE COMPARTMENT

App./Onay				Toleransı verilmeyen ölcüler için: DIN 7168-f	ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş www.astoras.com.tr	
Checked /Kontrol						
Drawn/Çizen						
	Adı Soyadı/Name Surname	Tarih/Date	İmza/Sign			
	Malzeme/Material	Kaplama/Coat:		Renk/Color:	Parça Adı/Part Name: MCL40-1502 (40,5 kV / 31,5 kA / 1250 A) GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ / VOLTAGE MEASUREMENT SW.	A3
SERTLIK/ HARDNER:		Sac Kalın./ Sheet Thic.: mm		Adet/Tk. Qty/Ass.:		
ÖLÇEK/SCALE 1:1	Kontrol ölçüleri/ Control Dimensions	Weight/ Ağırlık: gr(3D)		SHEET 1 OF 1	STOK NO:	